

Päivitetty 21.9.2020

MÄNTYMÄEN KOULU

Kauniainen



PELASTUSSUUNNITELMA

Sisältö	
Sisältö	2
1 Palo- ja pelastussanastoa	3
2 Mikä on pelastussuunnitelma ja miksi se tehdään?	4
3 Oppilaitoksen tiedot	5
4 Turvallisuushenkilöstö	6
5 Koulun ennakoitavat vaaratilanteet ja niiden ehkäiseminen	8
6 Poistumis- ja suojautumismahdollisuudet sekä sammutus- ja pelastustehtävien järjestelyt	8
7 Rakenteellinen paloturvallisuus ja paloturvallisuuslaitteistot	11
8 Yleisötilaisuudet ja iltakäyttö	12
9 Suojautuminen ja väestönsuojelu	12
10 Henkilöstön turvallisuuskoulutus	13
11 Henkilökunnan Turvallisuuskävelyn tarkistuslista	14
12 Koulun poistumissuunnitelma	15
13 Toimintaohjeita	16
14 Tilapäinen majoittuminen	25
15 Koulun pohjapiirros ja poistumisreitit	30

1. Palo- ja pelastussanastoa:

Palo-osasto

Rakennuksen osa, josta palon leviäminen on määrätyn ajan estetty osastoivin rakennusosin tai muulla tehokkaalla tavalla.

Palo-ovi

Osastoiva rakennusosa. Palo-oven tulee olla itsestään sulkeutuva ja salpautuva tai palon sattuessa oven sulkevin laittein varustettu. Ovi sulkeutuu itsestään yleensä ovipumpun avulla.

Turva- ja merkkivalaistus

Merkkivalojärjestelmä, joka opastaa ja varmistaa rakennuksessa olevien henkilöiden poistumisen poistumistilanteessa.

Poistumisopaste

Kilpi tai valo, joka osoittaa uloskäytävän tai varatien sekä poistumissuunnan.

Uloskäytävä

Poistumisalueelta suoraan ulos johtava ovi, jonka kautta turvallinen poistuminen on hätätilanteessa mahdollista maan pinnalle tai muulle turvalliselle paikalle.

Varatie

Uloskäytävää vaikeakulkuisempi reitti (esim. ikkuna tai parveke), jota pitkin on mahdollisuus päästä turvaan joko omatoimisesti tai palokunnan avustamana.

Paloilmoitinlaitteisto

Laitteisto, joka palon sattuessa antaa automaattisesti ilmoituksen sekä hätäkeskukseen että paikallisesti.

Palovaroitinjärjestelmä

Laitteisto, joka palon sattuessa antaa ilmoituksen vain paikallisesti. Ei ole kytketty hätäkeskukseen.

Automaattinen sammutuslaitteisto

Laitteisto, joka automaattisesti havaitsee palon ja on tarkoitettu palon sammuttamiseen.

Savunpoisto


Savunpoistolla tarkoitetaan palossa syntyvän savun ja lämmön poistamista rakennuksesta. Savunpoistolla pyritään palon rajoittamiseen, turvalliseen poistumiseen rakennuksesta ja sammutus- ja pelastustehtävien helpottamiseen.

Savunpoistoluukku

Savunpoiston helpottamiseksi asennettu avattava luukku.

Räjähdyksivaarallinen tila (Atex)

Tila, jossa syttyvät aineet voivat aiheuttaa räjähdysvaaran. Räjähdyksivaarallisia tiloja ovat esimerkiksi purunpoistotilat ja maalaamot.

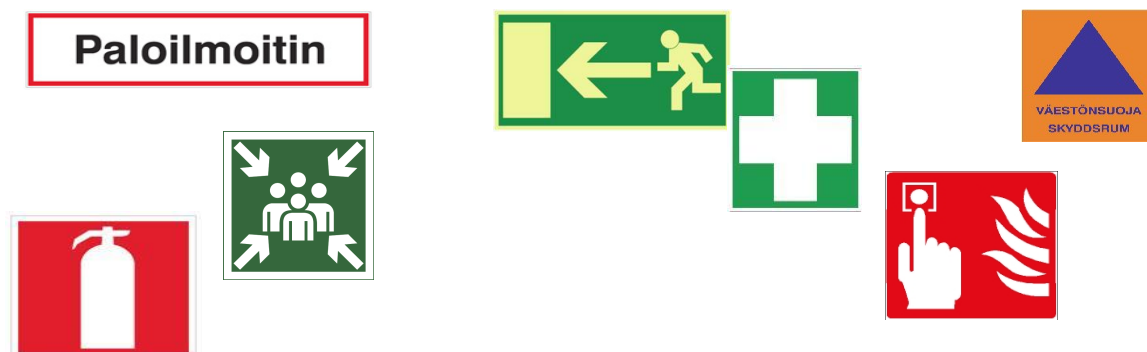

2. Mikä on pelastussuunnitelma ja miksi se tehdään?

Pelastussuunnitelman tarkoituksena on avustaa oppilaitoksen vastuuhenkilöitä, henkilökuntaa ja oppilaita tulipalojen, onnettomuuksien ja muiden vaaratilanteiden ennaltaehkäisyssä ja niihin läheisesti liittyvien henkilöturvallisuusriskien poistamisessa. Suunnitelmassa annetaan ohjeita niistä ensitoimenpiteistä, joihin tulee ryhtyä vaara- tai onnettomuustilanteen sattuessa. Pelastussuunnitelma tulee tarkistaa vuosittain tai oleellisten kohdetietojen muuttuessa muulloinkin.

Pelastuslain edellyttämän pelastussuunnitelman laatiminen on tärkeä osa turvallisuuteen liittyvien toimenpiteiden suorittamisessa. Se ei ole kuitenkaan ainoa ja riittävä toimenpide todellisen turvallisuustilanteen parantamiseksi. Pelastussuunnitelman myötä on tarvittaessa parannettava turvallisuuteen liittyviä rakenteellisia järjestelyjä, hankittava vaaratilanteissa tarvittavaa materiaalia ja pidettävä se toimintakuntoisena, koulutettava turvallisuushenkilöstöä toimimaan erilaisissa vaaratilanteissa, perehdytettävä koko henkilöstö turvallisuustoimintaan ja sisällytettävä turvallisuusasiat uusien työntekijöiden perehdyttämiskoulutukseen sekä ylläpidettävä turvallisuusasioiden tietotaitoa säännöllisin väliajoin toistettavilla koulutus-, harjoitus- ja perehdyttämistilaisuuksilla.

Toimiva ja hyvin hoidettu omatoiminen varautuminen vaaratilanteisiin edellyttää, että turvallisuuteen liittyvät asiat ovat osa jokapäiväistä toimintaa, turvallisuuteen liittyvistä asioista huolehditaan joka hetki ja pelastussuunnitelma pidetään ajan tasalla päivittämällä se säännöllisin väliajoin.

Viranomaiset myös valvovat turvallisuusjärjestelyjen toteuttamista antamalla asiaan liittyviä määräyksiä, tarkastamalla suoritettavien toimenpiteiden turvallisuusjärjestelyjä, suorittamalla säännöllisin väliajoin tarkastuksia, antamalla lausuntoja, neuvontaa ja opastusta.

Tämä pelastussuunnitelma on malli oppilaitoksen pelastussuunnitelmasta. Paras pelastussuunnitelma syntyy kokoamalla tietoja ja tekemällä oppilaitokselle "oman pelastussuunnitelman". Pelastussuunnitelma ei myöskään ole koskaan valmis, vaan se päivittyy vuosittain.

Pelastussuunnitelman päätehtävä on antaa oppilaille ja opettajille valmiuksia toimia poikkeustilanteissa. Pelastussuunnitelma laaditaan oppilaitoksen käyttöön, ei pelastuslaitokselle.

Pelastussuunnitelman laadintaan saa apua palotarkastuksen yhteydessä.

Lisätietoja pelastussuunnitelman laatimiseksi:

Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitos:

www.lup.fi

Tilannekeskus, neuvonta ja vaihde 24/7, p. 09 8162 8699

Päivystävä palotarkastaja:

09-816 26 815 (ark. 9:00 - 11:30)

Suomen pelastusalan keskusjärjestö SPEK

www.spek.fi

Uudenmaan pelastusliitto

www.upl.fi

3. Oppilaitoksen tiedot:

Oppilaitos:	Mäntymäen koulu
Oppilaiden lkm:	458 (tilanne 1.9.2020)
Osoite:	Mäntymäentie 2
Postiosoite:	02700 KAUNIAINEN
Kerroslukumäärä:	2 + kellarikerros
Kiinteistönhoito:	Kauniaisten kaupunki

Koulun henkilöstöä:

Koulun johtava rehtori
Puhelinnumero (työ / koti)
Sähköposti

Sami Suomela
040 6318469
sami.suomela@unelmakoulu.fi

Apulaisrehtori
Puhelinnumero (työ)
Sähköposti

Jarmo Ranta
050 3062282
jarmo.ranta@kauniainen.fi

Vararehtori
Puhelinnumero (työ)
Sähköposti

Satu Katajisto
050 4117324
satu.katajisto@unelmakoulu.fi

Turvallisuuspäällikkö
Puhelinnumero (työ)
Sähköposti

Marika Ainoa
050 4112747
marika.ainoa@unelmakoulu.fi

Terveystenhoitaja
Puhelinnumero (työ / koti)
Sähköposti

Katriina Weda
050 5951 087
katriina.weda@unelmakoulu.fi

Koulun työsuojeluasiamies
Puhelinnumero (työ / koti)
Sähköposti

Harri Peni
harri.peni@kauniainen.fi

Väestönsuojan hoitaja
Puhelinnumero

Tomi Salminen
050 411 5905

Automaattisen paloilmoittimen/
palovaroitinjärjestelmän hoitaja
Puhelinnumero (työ / koti) Mia Huttunen
0406555250

Muita tärkeitä yhteystietoja:

Päivystävä palotarkastaja arkisin klo. 9.00-11.30
Puhelinnumero 09 8162 6815

Kanslian puhelinnumero Paula Arminen, 050 539 2512 (Mäntymäki)

4. Turvallisuushenkilöstö:

Tehtävä:	Nimi:
Turvallisuuspäällikkö	Marika Ainoa
Turvallisuuspäällikön sijainen	Jarmo Ranta
Turvallisuusvastaava (alue 1:)	Laura Kuivalainen (sij. Satu Katajisto)
Turvallisuusvastaava (alue 2:)	Tony Harju (sij. Anni Blomvall)
Turvallisuusvastaava (alue 3:)	Virva Wahlstedt (sij. Jenna Wilén)
Turvallisuusvastaava (alue 4:)	Minna Matikainen (sij. Pia Erkko)
Turvallisuusvastaava (alue 5:)	Timo Päivänsalo (sij. Heidi Piispanen)
Turvallisuusvastaava (alue 6:)	Paula Arminen (sij. Jarmo Ranta)

Tarkempi selvitys aluejaosta:

Alue 1: D-siipi ja liikuntasali; luokkatilat, juhlasali, pukuhuoneet ja varastot D1-D25

Alue 2: B-siipi; luokkatilat ja varastotilat B1-B15

Alue 3: A-siipi; luokkatilat ja varastotilat A1-A17

Alue 4: E-siipi; luokkatilat ja varastotilat E1-E11

Alue 5: Tekninen luokka B16, ja "kellari" sisältäen luokkatilat B17-B18 sekä oppilas-wc:t

Alue 6: C-siipi; hallintotilat, kirjasto, ruokala, keittiö, iltiksen varasto

Turvallisuushenkilöstön tehtävät:

Turvallisuuspäällikkö:

1. Johtaa koulun onnettomuuksia ennaltaehkäisevää työtä, valvoo yhteistyössä pelastusviranomaisten ja vakuutusyhtiöiden kanssa, että palonehkäisy ja varautuminen pelastustoimenpiteisiin on tarkoituksenmukaisesti järjestetty.
2. Laatii pelastussuunnitelman ja siihen liittyvät ohjeet ja ylläpitää suunnitelmaa.
3. Huolehtii ja vastaa siitä, että koulu on asetusten, määräysten ja mahdollisten vakuutusehtojen edellyttämässä kunnossa.
4. Toteaa henkilökohtaisesti tarkastusten perusteella, että palontorjunnasta ja henkilöturvallisuudesta annettuja määräyksiä ja ohjeita noudatetaan.
5. Pitää turvallisuusvastaavien kanssa vähintään kerran vuodessa koulun palo- ja henkilöturvallisuuspalaverin.

Turvallisuuspäällikön sijainen:

1. Toimii turvallisuuspäällikön estyneenä ollessa hänen varahenkilönään, ja muulloinkin avustaa turvallisuuspäällikköä koulun turvallisuusasioiden kehittämisessä ja turvallisuusorganisaation valmiuden ylläpitämisessä.

Turvallisuusvastaavat:

1. Valvovat jatkuvasti ao. osaston tai vastuualueensa palo- ja henkilöturvallisuutta, palontorjuntavalmiutta sekä näihin liittyvien ohjeiden noudattamista.
2. Huolehtivat että kaikki havaitut puutteet, viat, virheellisyydet ja epäkohdat turvallisuudessa korjataan heti tai poistetaan.
3. Tekevät ehdotuksia vastuualueensa ehkäisevään palontorjuntaan, sekä turvallisuuden kehittämiseen ja parantamiseen.
4. Toimivat poistumistilanteessa oman alueensa vastuuhenkilönä annettujen ohjeiden mukaan.

Jokaisen työntekijän vastuulla on ylläpitää työpaikan turvallisuutta!

5. Koulun ennakoitavat vaaratilanteet ja niiden ehkäiseminen:

Oppilaitoksen normaaliin toimintaan liittyy paljon erilaisia tilanteita, joissa tarkkaavaisuuskaan ei aina riitä estämään vaaran tai vahingon tapahtumista. Voidaksemme estää vahingon toteutumisen tai onnettomuuden sattumisen, ovat koulun vaaratilanteet tunnistettava ennakolta. Kun vaaratilanteet ovat arvioitu, voidaan vahinkoja ja vaaratilanteita tehokkaasti ehkäistä ennakolta.

Koulun kriisisuunnitelma sisältää kattavan riskiarvion.

6. Poistumis- ja suojautumismahdollisuudet sekä sammutus- ja pelastustehtävien järjestelyt:

Poistuminen rakennuksesta

Henkilöiden ulospääsyn turvaamiseksi ja pelastustoimenpiteiden helpottamiseksi tulee koulun tiloissa osoittaa poistumisreitit merkkivalaistuksella tai jälkiheijastavilla poistumistieopasteilla. Merkkivalaistuksen on oltava jatkuvasti toiminnassa. Myös reitit uloskäytävälle on opastettava.



Kuva 1 (Poistumissuuntaa osoittava merkkivalo)

Jotta saadaan varmuus siitä, että kaikki koulun oppilaat sekä henkilökunta ovat poistuneet rakennuksesta, on turvallisuushenkilöstön tarkistettava koulun tilat. Tee tämä vain, jos se on turvallista.

Koulusta on voitava poistua tarvittaessa nopeasti ulos helposti käytettäviä uloskäytäviä pitkin. Koulun henkilökunnan ja opiskelijoiden tulee tuntea poistumisreitit ja niiden käyttäminen. Luokkien seinillä tulisi olla

rakennuskohtaiset turvallisuuskuvat, joista selviää kaikki poistumistiet, palontorjunta- ja ensiapuvälineet sekä muut turvallisuuteen liittyvät kytkimet ja toiminnot.

Kokoontumispaikka (poistumisharjoittelua varten):

ETELÄPIHA

alue 1: Eteläpihalle

alue 2: Osa Torpantien pihan kautta Eteläpihalle, osa Palokunnantien pihan kautta Eteläpihalle

alue 3: Torpantien pihan kautta Eteläpihalle

alue 4: Torpantien pihan kautta Eteläpihalle

alue 5: Torpantien pihan kautta Eteläpihalle, osa Palokunnantien pihan kautta Eteläpihalle

Yhteinen kokoontumispaikka: Todellisessa pelastustilanteessa aluevastaavat vievät ryhmät Saharaan/terveyskeskuksen hiekkakentälle ilmoitettuaan oppilasmäärästään Eteläpihalla olevalle turvallisuuspäällikölle.

Varakokoontumispaikka (säältä suojassa):

PALLOILUHALLI

Poistumisen varalta tulee olla olemassa suunnitelma ja ennalta harjoiteltu toimintamalli. Erityisen tärkeää on voida varmistua siitä, että koulun kaikki oppilaat ja aikuiset ovat kokoontumispaikalla turvassa. Vaaratilanteessa rakennukseen mahdollisesti jääneistä henkilöistä on kerrottava heti hätäkeskukselle tai pelastusviranomaiselle kohteessa.

Poistumisharjoituksen vuosittainen järjestäminen antaa paremmat valmiudet toimia hätätilanteessa koulun tyhjentämiseksi!

Poistumisovien tulee olla käytettävissä aina, kun koulu on auki!
Poistumisovea ei saa lukita poistumissuuntaan!

Kuulutusjärjestelmä:

Tieto koulua uhkaavasta vaarasta saadaan välitettyä koulun tiloihin kuulutusjärjestelmällä. Kuulutusmalli pitää olla kuulutuspisteillä.

Kuulutuspisteen sijainti:

Heidi Piispasen luokkatila eli A15
(seinällä laitteen vieressä kuulutusmallit)

Kuulutuksen hoitaa tilanteen vakavuuden ensimmäisenä todennut koulun aikuinen, rehtori/ turvallisuuspäällikön valtuuttamana.

Kuulutusesimerkkejä ks. liite

Kuulutusohje: Koulun tiloissa on havaittu tulipalo/muu vaaratilanne.
Siirtykää välittömästi kokoontumispaikalle opettajien ohjeiden mukaisesti!

Suojautuminen väkivallan uhkaa vastaan:**Lukitkaa ovet ja pysykää luokissa!**

Länsi-Uudenmaan poliisi on koonnut erillisen toimintaohjeen suojautumisesta väkivallan uhkaa vastaa. Koululle on toimitettu kyseinen toimintaohje.

Sammutusjärjestelyt ja alkusammutuskalusto

Koulussa tulee olla vaadittu alkusammutuskalusto tulipalon alun sammuttamiseksi ja vahinkojen rajoittamiseksi. Alkusammutus suoritetaan vain, mikäli se on turvallisesti mahdollista. Sammuttimien käyttöä tulee harjoitella ja sammuttimien sijaintiin kannattaa tutustua ennalta ja keskustella niiden käyttämisestä ja käyttökohteista.

Jokainen keittiö kannattaa varustaa sammutuspeitteellä, sillä se on tehokas alkusammutusväline keittiössä tapahtuvien vaaratilanteiden, kuten liesipalojen torjuntaan. Sammutuspeitteen tulee olla vähintään 120 cm x 180 cm kokoinen.

Jauhesammutin sopii yleisesti kaikentyyppisten tulipalon alkujen sammuttamiseen, suositeltavin sammuttimen koko on 6 kg.

Hiilidioksidisammutin sopii erityisesti sähkölaitteiden ja nestepalojen, kuten rasvapalon sammuttamiseen. Hiilidioksidi tukahduttaa palon eikä sotke ympäröivää tilaa.

Pikapaloposti on letkulla varustettu kaappi, jossa on 20 - 30 metriä sammutusletkua.



Kuva 2 (Pikapaloposti- ja sammutinkaappi)

Alkusammutuksen yleisohjeina voidaan pitää seuraavia toimenpiteitä:

- sammuta aina sitä, mikä palaa, ei savua tai liekin yläosaa
- sammuta edestä taaksepäin, tarvittaessa edestakaisella lakaisevalla liikkeellä
- sammuta ensin alhaalta ja etene ylöspäin
- ulkona sammuta aina tuulen yläpuolelta, se on turvallista ja tehokasta

Huolehdiathan että sammutuskalustolle on helppo ja esteetön pääsy!

7. Rakenteellinen paloturvallisuus ja paloturvallisuuslaitteistot:

Rakenteellisilla ratkaisuilla pyritään rajaamaan, estämään tai hidastamaan palon leviämistä rakennuksessa. Tätä varten rakennus on jaettu paloteknisiin osastoihin. Osastoivat rakenteet tulee pitää jatkuvasti kunnossa, eikä palo-ovia saa kiilata auki missään tilanteissa, vaan oven tulee pystyä sulkeutumaan ja salpautumaan itsestään. Tämän vuoksi ovien ympäristö tulee pitää siistinä ja esteettömänä. Remonttien ja asennusten jälkeen (esim. läpiviennit) on varmistuttava siitä, että palo-osastointi on edelleen asianmukaisessa kunnossa.

Tarkemmat palo-osastojen väliset rajat selviävät koulun rakennuspiirustuksista sekä tämän suunnitelman liitteenä olevasta pohjapiirustuksesta. Koulun henkilökunnan tulee tuntea palo-osastot ja tiedostaa niiden välisten palo-ovien merkityksen.

Savunpoisto:

Tulipalossa syntyvät savu ja kaasut ovat hyvin myrkyllisiä ja ne levittävät myös tulipaloa. Jotta tulipalo saataisiin nopeasti hallintaan, on savukaasut tuuletettava tulipaloa sammuttaessa

Luukkuja tai niiden opasteita ei saa missään tilanteessa peittää. Laitteistojen toimintaa tulee testata määräajoin niiden toiminnan varmistamiseksi.

Ainoastaan palokunta saa suorittaa savutuuletuksen!

Paloilmoitinlaitteisto:

Automaattinen paloilmoitin on laitteisto, joka antaa automaattisesti ja välittömästi ilmoituksen alkavasta palosta. Laitteisto välittää tiedon hätäkeskukseen, joka puolestaan lähettää palokunnan paikalle. Paloilmoitin antaa myös ilmoituksen sen toimintavarmuutta vaarantavista vioista. Paloilmoitin on pidettävä toimintakuntoisena ja se on testattava kuukausittain. Kiinteistön koulutettu paloilmioittimen vastuullinen hoitaja voi tarvittaessa perehdyttää henkilökuntaa laitteen ominaisuuksiin. Paloilmioittimen toimintaperiaatteista tietämättömät rakennuksen käyttäjät saattavat aiheuttaa turhia vikaohälytyksiä.

Mikäli paloilmioittimeen tehdään muutostöitä tai kiinteistössä tehdään savua tai pölyä tuottavia korjaustöitä, tulee paloilmioisimia/ilmaisinyhmiä irtikytkeä erheellisten paloilmioitusten vähentämiseksi.

Mikäli paloilmioitin joudutaan jättämään yön yli irtikytetyksi, tulee kiinteistön huolehtia sen aikaisesta palovartiointista.

Ilmastointilaitteiston hätäpysäytyskytkin:

Ilmastointilaitteiston pysäyttäminen tulee suorittaa silloin, kun rakennuksessa on tulipalo, jotta savukaasut eivät pääse leviämään kiinteistössä. Ulkohälyttimellä annetun yleisen vaaramerkin yhteydessä tulee ilmanvaihto myös pysäyttää.

Hätäpysäytyskytkin sijaitsee:

1. Presidentin aulan uloskäynnin tuulikaapissa, poistuttasessa parkkipaikan suuntaan.
2. B-siiven päädyn tuulikaapissa, poistuttaessa Palokunnantien pihalle



Kuva 3 (Ilmanvaihtolaitteiston hätäpysäytysnappi)

8. Yleisötilaisuudet ja iltakäyttö:

Mikäli liikunta-/juhlasalien juhlatilaisuuksissa käytetään yksittäisiä tuoleja, on ne kytkettävä toisiinsa vähintään neljän tuolin ryhmiin. Poistumistiet tulee aina tarkistaa ennen juhlatilaisuuksien aloittamista.

Liikuntasalin iltakäyttäjien turvallisuus tulee ottaa huomioon. Käyttäjille tulee jakaa ainakin pelastussuunnitelmassa olevat toimintaohjeet sekä poistumissuunnitelma. Myös iltakäytön aikana poistuminen uloskäytävien kautta tulee tapahtua ilman avainta.

Yökoulujen järjestämistä varten on laadittu erillinen tarkistuslista, joka on tämän suunnitelman liitteenä. Yökouluista tulee jättää ilmoitus paikalliselle pelastusviranomaiselle viimeistään kaksi viikkoa ennen aiottua yöpymistä.

Huomioi poistumisturvallisuus myös näissä erikoistilanteissa!

9. Suojautuminen ja väestönsuojelu:

Mikäli vaaratilanne uhkaa koulua sen ulkopuolelta, suojaudutaan aina ensisijaisesti sisätiloihin. Välittömästi uhkaavalta kaasu- tai säteilyvaaralta voidaan yksinkertaisin toimenpitein suojautua myös koulun tiloihin.

VSS Luokka	Väestönsuoja, Palloiluhalli. Avain saatavissa uimahallilta
Suojan hoitaja:	Tomi Salminen
Väestönsuojan puhelinnumero:	050 411 5905
Normaaliajan käyttötarkoitus:	Palloiluhalli

Väestönsuoja ja sen varusteet on pidettävä hyvässä kunnossa ja ne on tarkastettava määräajoin. Väestönsuojalle on nimettävä vastaava hoitaja.

Väestönsuojan tyhjentäminen ja kuntoon saattaminen poikkeusolojen sattuessa on tapahduttava alle 24 tunnissa. Tätä varten on laadittava väestönsuojan käyttöönottosuunnitelma.

Sisätiloihin suojautumisesta on ohje pelastussuunnitelman liitteenä.

Liittyminen kunnan pelastustoimeen

Pelastuslaitoksen yhteystiedot: Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitos
 PL 47 (Palomiehentie 1)
 02070 ESPOON KAUPUNKI
 Vaihde (09) 8162 8699
 Faksi (09) 8162 6860
 pelastuslaitos@espoo.fi
 www.lup.fi

Koulun lähin paloasema on Nihtisillan pääpaloasema
 Avun saapuminen kestää noin 6 minuuttia.

10. Henkilöstön turvallisuuskoulutus:

Koulun henkilöstön kannattaa osallistua säännöllisesti sekä ensiapu- että alkusammutuskoulutukseen. Harjoittelemalla osataan toimia oikein ja tehokkaasti yllättäen kohtaavassa vaara- tai uhkatilanteessa.

ENSIAPUKOULUTUS

Koulutus	Osallistujat	Ajankohta	Kouluttaja
Hätäensiapu-koulutus	Mäntymäen koulun henkilökunta	lukuvuosi 2017-2018	Suomen ensiapukoulutus
Hätäensiapu-koulutus	Mäntymäen koulun henkilökunta	lukuvuosi 2019-2020	Suomen ensiapukoulutus

ALKUSAMMUTUSKOULUTUS

Koulutus	Osallistujat	Ajankohta	Kouluttaja
Alkusammutus-koulutus	Mäntymäen koulun henkilökunta	lukuvuosi 2018-2019	Jens Tegengren
Alkusammutus-koulutus	Mäntymäen koulun henkilökunta	lukuvuosi 2020-2021	

11. Henkilökunnan Turvallisuuskävelyn tarkistuslista:

	Kyllä	Korjattava
Alkusammutuskalusto		
Sammuttimet ovat paikoillaan ja ne on tarkastettu säännöllisesti.		
Sammuttimien opasteet on nähtävissä eikä sammuttimien edessä ole tavaroita.		
Henkilökunta tietää käsisammuttimien sijainnin sekä osaa käyttää sammutinta		
Koulun tilat, piha ja ympäristö		
Vaaranpaikat on kartoitettu ja epäkohdat on hoidettu kuntoon.		
Tarpeettomat tavarat ja roskat		
Tarpeettomia tavaroita ja roskia ei päästetä kertymään komeroihin, ullakolle eikä kellariin.		
Käytävillä ei säilytetä ylimääräistä tavaraa.		
Palavat nesteet ja kaasut ja muut vaaralliset aineet		
Aineita säilytetään vain niille varatuissa lukituissa kaapeissa.		
Uloskäytävät		
Uloskäytävät ovat esteettömiä ja helposti käytettävissä.		
Ovista pääsee kulkemaan ulos ilman avainta.		
Poistumisopasteet ovat näkyvissä ja opastevalot palavat.		
Palo-osastointi		
Tulipalon ja savun leviämisen rajoittamiseksi palo-ovet pidetään suljettuina ja salvattuina.		
Palon leviämistä osastoivissa seinissä ei ole reikiä tai aukkoja.		
Saavutettavuus / paikannettavuus		
Koulun osoitenumero on hyvin havaittavissa.		
Henkilökunta tuntee ja tietää osoitteen.		
Ajotie koulun pihaan on vapaana.		
Ilmoita puutteista aina eteenpäin ja huolehdi, että ne tulevat korjatuiksi!		

12. Koulun poistumissuunnitelma (kartat tämän suunnitelman kohdassa 15):

Koulun poistumissuunnitelmaa noudatetaan aluevastaavien ja turvallisuuspäälliköiden johdolla. Alueittainen poistuminen hoidetaan aluevastaavien johdolla. Jokaisessa luokassa on poistumisohje, jonka avulla luokan oppilaista vastuussa oleva aikuinen osaa toimittaa henkilöt ensisijaiselle poistumispaikalle. Aluevastaava huolehtii oman ryhmänsä poistumisen lisäksi alueen tarkastamisen.

Omaa turvallisuuttaan vaarantamatta aluevastaava tarkistaa kaikki luokka- ja muut tilat turvallisuusalueellaan (alueet määritelty edellä). Aluevastaava on yhteydessä turvallisuuspäällikköön oman alueensa turvallisuuden taattuaan.

Ensisijaiselta kokoontumispaikalta jatketaan terveyskeskuksen suuntaan turvallisuuspäällikön käskystä, tai tilanteen sitä vaatiessa jo aiemmin.

13. Toimintaohjeita:**HÄTÄILMOITUS****1. SOITA 112 HÄTÄPUHELU ITSE, JOS VOIT.**

Tärkeää olisi, että hätäpuhelun soittaisi hän, jota asia koskee. Hänellä on sellaisia tietoja, joita päivystäjä tarvitsee määriteltessään mitä apua hän paikalle lähettää. Välikäsien kautta tuleva puhelu voi viivästyttää avun paikalle tuloa.

2. KERRO, MITÄ ON TAPAHTUNUT.

Hätäkeskuspäivystäjä kysyy soittajalta tietoja tapahtuneesta, jotta hän osaa tarvittaessa lähettää juuri siihen tilanteeseen oikean avun.

3. KERRO TARKKA OSOITE JA KUNTA.

Hätäkeskuksen alueella saattaa olla useita samoja osoitteita eri kunnissa. Siksi on tärkeää kertoa osoitteen lisäksi tapahtumapaikkakunta.

4. VASTAA SINULLE ESITETTYIHIN KYSYMYKSIIN.

Päivystäjän esittämällä kysymyksillä on tarkoituksensa. Kysymykset eivät viivästytä avun hälyttämistä. Kiireellisessä tapauksessa päivystäjä hälyttää jo puhelun aikana auttamaan tulevat viranomaiset ja yhteistyökumppanit, sekä antaa näille lisätietoja tapahtuneesta.

5. TOIMI ANNETTUIEN OHJEIDEN MUKAAN.

Päivystäjä on koulutettu antamaan ohjeita eri tilanteisiin. On tärkeää noudattaa annettuja ohjeita. Oikein suoritetuilla ensitoimenpiteillä on usein merkitystä tilanteen lopputuloksen kannalta.

6. LOPETA PUHELU VASTA SAATUASI SIIHEN LUVAN.

Liian aikainen puhelun päättäminen voi hidastaa auttajien paikalle saapumista. Saatuaasi luvan puhelun päättämiseen, sulje puhelin. Pidä linja vapaana. Päivystäjä tai kohteeseen saapuva auttaja voi tarvita lisätietoja tapahtuneesta. Opasta auttajat paikalle.

Soita uudestaan, mikäli tilanne muuttuu.

TOIMINTA PALOTILANTEESSA

PELASTA välittömässä vaarassa olevat.

SULJE ovet estääksesi savun ja palon leviämisen.

HÄLYTÄ palokunta soittamalla turvallisesta paikasta 112. Soita vaikka olisit sammuttanut palon.

SAMMUTA, jos palo on pieni eikä savua ole.

VAROITA niitä, jotka eivät ole välittömässä vaarassa.

PYSÄYTÄ ilmastointi.

OPASTA tai järjestä opastus ja esteetön pääsy pelastusyksikölle kohteeseen (HUOM! Ensimmäinen paloauto ei ole välttämättä viimeinen) sekä kerro välittömästi pelastusviranomaisille, onko ihmisiä vaarassa ja jo suoritetuista toimenpiteistä.

VARMISTA, että kaikki ovat päässeet kokoontumispaikalle.

SAIRAUSKOHTAUS TAI TAPATURMA

Selvitä mitä on tapahtunut?

Onko kyseessä sairaskohtaus vai tapaturma.

Onko potilas hereillä?

Puhuttele, ravista varovasti.

Hengittääkö, toimiiko sydän?

Avaa kiristävät vaatteet.

Käännä päätä taaksepäin, että hengitystiet avautuvat.

Tunnustele syke kaulavaltimolta.

Hälytä apua numerosta 112

Sairaankuljetuksen varanumero _____

Päivystävä lääkäri _____

Myrkytystietokeskus HUS (09) 471 977

Elvytä

Jos ihminen ei hengitä eikä sykettä tunnu niin aloita painelu (30 kertaa) ja puhalla 2 kertaa, tarkista syke. Jatka, kunnes elintoiminnot käynnistyvät tai ammattiauttajat saapuvat.

Opasta

Ammattiauttajat nopeasti potilaan luo.

Kerro

Ammattiauttajille mitä on tapahtunut ja mitä on tehty.

VÄKIVALTA, HENKILÖTURVALLISUUTEEN KOHDISTUVA UHKA

Jos kohtaat uhkaavan henkilön:

- Jätä uhkaavalle tilaa ja säilytä hänen reviirinsä
- Puhu selkeästi, lyhyesti ja myönteile
- Pidä kädet näkyvissä
- Pysy rauhallisena
- Vältä tuijottamista
- Älä vähättele uhkaajaa tai tilannetta
- Ole mieluummin joustava kuin jyrkkä
- Älä käännä selkääsi
- Vältä äkkinäisiä liikkeitä
- Älä oikaise huumaantuneen tai muuten sekaisen henkilön harhoja
- Voita aikaa niin, että muita tulisi paikalle
- Pyri ilmoittamaan / hälyttämään niin, että uhkaaja ei huomaa

Ilmoita tapauksesta turvallisuuspäällikölle tai turvallisuusorganisaation jäsenelle. Heidän tehtävänä on auttaa poliisia tapauksen jälkiselvittelyssä sekä päättää toimenpiteistä, joiden avulla vastaavista tapauksista voidaan välttyä.

MURTO, VARKAUS TAI RYÖSTÖ

Ennalta ehkäisevät toimet:

- varkautta ja ryöstöä edeltää usein tiedustelu
- tarkkaile oudosti käyttäytyviä asiattomia henkilöitä, seuraa tällaisten henkilöiden toimia ja paina tuntomerkit mieleesi, ilmoita havainnoistasi
- älä luota haalareiden yrityslogoon
- pidä arvokkaat laitteet ja rahat poissa näkyviltä ja käsilaukut/lompakot lukitussa kaapissa

Jos ryöstö tai varkaus tapahtuu:

- pysy rauhallisena, älä vastusta ryöstäjää
- hidasta toimintaa niin, että muutkin voivat tarkkailla ryöstäjän toimintaa
- älä provosoi ryöstäjää, älä leiki sankaria, voit vaarantaa oman tai muiden turvallisuuden
- uhattuna älä hälytä

Tuntomerkit:

- paina tuntomerkit mieleesi
- paina mieleen ryöstäjän ääni ja erikoistuntomerkit
- ryöstäjän poistuessa tarkkaile pakenemista
- kiinnitä huomiota pakotapaan ja mahdollisiin apureihin

Hälyttäminen:

- hälytä vasta kun se voi tapahtua vaaratta
- hälytä puhelimella turvallisuudesta vastaava ja poliisi numerosta 112 ilmoita:
- paikka
- aseellinen/aseeton ryöstö
- tekijöiden määrä
- tuntomerkit/erikoistuntomerkit
- pakotapa, suunta, auton väri, -merkki, rekisterinumero
- älä sulje puhelinta ilman lupaa

Jälkitoimet:

- lukitse ovet
- huolehdi mahdollisista loukkaantuneista
- varmista mahdolliset todistajat
- suojaa jäljet ja esineet
- täytä tuntomerkkilomake itsenäisesti ja anna sellainen todistajille
- laita tuntomerkit paperille

Ilmoita tapauksesta turvallisuuspäällikölle tai turvallisuusorganisaation jäsenelle. Heidän tehtävänsä on auttaa poliisia tapauksen jälkiselvittelyssä sekä päättää toimenpiteistä, joiden avulla vastaavista tapauksista voitaisiin välttyä.

VESIVAHINKO

Vesivahingon tapahtuessa ensiarvoisen tärkeää on saada vedentulo katkeamaan nopeasti. Tämän vuoksi jokaisen rakennuksessa työskentelevän on syytä tietää vesisulun sijainti (ks. pohjakuva).

Toimintaohjeet vesivahinkotilanteessa:

Katkaise sähkö vuotokohteesta.

Katkaise vedentulo.

Ilmoita tapahtuneesta kiinteistönhuoltoon ja rakennuksen suojelupäällikölle, tarvittaessa apua saadaan myös pelastuslaitokselta numerosta 112.

VESIKATKOS

Vesikatkos ei aiheuta kyseisen kiinteistön toiminnalle vakavia uhkia. Kuitenkin on toiminnan jatkuvuuden kannalta tärkeää, että vettä saadaan kiinteistöön mahdollisimman nopeasti.

Vesikatkon tapahtuessa toimi näin:

Ilmoita kiinteistönhuoltoon ja suojelupäällikölle.

Älä käytä wc:tä äläkä yritä turhaan laskea vettä hanoista.

Käytä vettä vasta kun saat luvan.

HISSIN TOIMINTAHÄIRIÖ

Mikäli jäät hissiin jumiin toimi näin:

Soita matkapuhelimella tai hissin seinässä olevalla puhelinpainikkeella apua. Mikäli puhelin ei toimi, käytä hissin hätäkelloa, jotta saat apua.

Ota yhteys hissin kunnosta vastaavaan yhtiöön.

SÄHKÖKATKOS

Jos sähkö katkeaa toimi näin:

- Pysy rauhallisena, varavalaistus jää palamaan.
- Älä raavi tulitikkuja (palovaara), sytytä taskulamppu, jonka paikka tulee olla tiedossasi.
- Älä soita turhia puheluita, sillä linjat saattavat ylikuormittua
- Jos jäät hissiin, paina hississä olevaa hälytysnappia ja odota rauhallisena, hissien huoltohenkilöstö tulee melko nopeasti ja auttaa pois hissistä
- Kytke virta pois sellaisista laitteista, jotka voivat vahingoittua virran kytkeytyessä niihin uudelleen

Turvallisuusorganisaation tehtävät sähkökatkoksen aikana:

- Tarkasta, että tärkeisiin kohteisiin järjestetään varavalaistus.
- Varmista, että hissiin ei ole jäänyt ketään.
- Järjestä asiakkaille tarvittaessa heidän tarvitsemaansa apua.
- Järjestä tarvittaessa tilojen valvonta ja vartiointi.

Vaarallisten aineiden onnettomuus, radioaktiivinen laskeuma, säteilyhälytys**YLEINEN VAARAMERKKI**

Yleinen vaaramerkki tarkoittaa väestöä uhkaavaa välitöntä vaaraa. Yleinen vaaramerkki on yhtäjaksoisesti nouseva ja laskeva äänimerkki tai viranomaisen kuuluttama varoitus.

Vaara ohi -merkki on yhtämittainen, tasainen äänimerkki. Se on ilmoitus siitä, että uhka tai vaara on ohi.

Kun kuulet yleisen vaaramerkin, toimi näin:

- Mene sisälle ja sulje rakennuksen ilmanvaihto. Tee rakennus tiiviiksi.
- Avaa radio tai tv ja toimi sieltä annettavien ohjeiden mukaisesti.
- Vältä matkapuhelimen käyttöä.

Jos olet ulkona, toimi näin:

- Tarkasta tuulen suunta. Poistu päästön alta sivutuuleen ja pyri sisätiloihin.
- Jos et pääse sisälle, pyri korkeampaan maastokohtaan. Vältä alavia paikkoja.
- Vältä hengästymistä liikkumalla rauhallisesti.
- Suojaa hengitystä esimerkiksi kostealla kankaalla.
- Autossa ollessasi sulje ilmanvaihto. aja sivutuuleen ja kuuntele radiosta ohjeita.



KUULUTUSOHJE**KUULUTUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ**

Kuulutusjärjestelmä on aina kytkettynä. Painamalla isoa nappia pohjaan koko ajan, saat äänesi kuuluviin kaikkialle rakennuksessa.

KUULUTUS**PALO**

Koulun tiloissa on havaittu tulipalo/muu vaaratilanne. Siirtykää välittömästi kokoontumispaikalle opettajien ohjeiden mukaisesti.

SISÄLLE SUOJAUTUMINEN

Pyydämme koulun oppilaita ja henkilökuntaa tulemaan välittömästi sisään koulurakennukseen

LUOKKIIN SUOJAUTUMINEN

Opettajat, viekää oppilaat luokkiin ja odottakaa rehtorin kuulutusta.

SUOJAUTUMINEN VÄKIVALLAN UHKAA VASTAAN

Lukitkaa ovet ja pysykää luokissa!

14. Tilapäinen majoittuminen:

Tämä ohje on tarkoitettu linjaamaan Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen toimenpiteitä liittyen tilapäiseen majoittumiseen. Tilapäismajoittumiseksi katsotaan majoittuminen tilaan, jota ei ole tarkoitettu majoitustilaksi (esim. koulujen luokkahuoneet) ja joita käytetään majoittumiseen joitakin kertoja vuodessa. Majoitushuonetta koskevat, maankäyttö- ja rakennuslain perusteella annetut rakentamismääräykset, ovat pääsääntöisesti tiukempia kuin muiden tilojen.

Lainsäädäntö

RakMK E1 11.3.1 ja 11.3.2 kohtien mukaan kohteeseen tulee asentaa automaattinen paloilmoin tai sähköverkkoon kytkettävä palovaroitinjärjestelmä. Majoitustilat, joissa on enintään 50 majoituspaikkaa, on asennettava sähköverkkoon kytkettävät palovaroittimet. Majoitustiloihin, jotka ovat henkilömäärältään suurempia, on asennettava automaattinen paloilmoin. Lisäksi majoitustiloissa käytettävillä sisusteilla (patjat, makuupussit jne.) on asetettu erityisiä vaatimuksia. Sisusteiden on täytettävä SL2 vaatimukset, mitä useimmat makuualustat eivät täytä.

Maankäyttö- ja rakennuslain 117 § mukaan rakennuksen tulee sen käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla täyttää rakenteiden lujuuden ja vakauden, paloturvallisuuden, hygienian, terveyden ja ympäristön, käyttöturvallisuuden, meluntorjunnan sekä energiatalouden ja lämmöneristyksen perusvaatimukset (olennaiset tekniset vaatimukset). Rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisuuden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä (MKRL 166 §).

Pelastusviranomainen ei ole varsinaisesti lupaviranomainen, mutta pelastusviranomainen voi kieltää vaaralliseksi arvioidun toiminnan, tilojen käyttötarkoituksen vastaisen toiminnan pelastuslain perusteella.

Pelastuslain 21§ mukaan rakennus, rakennelma ja sen ympäristö on suunniteltava, rakennettava ja pidettävä kunnossa siten, että tulipalon syttymisen tai leviämisen vaara on vähäinen ja että pelastustoiminta on onnettomuuden sattuessa mahdollista. Rakennuksen omistajan ja haltijan yleisten tilojen ja koko rakennusta palvelevien järjestelyjen osalta sekä huoneiston haltijan hallinnassaan olevien tilojen osalta on huolehdittava, että viranomaisten määräämät tai säädöksissä vaaditut sammutus-, pelastus- ja torjuntakalusto, sammutus- ja pelastustyötä helpottavat laitteet, palonilmaisulaitteet ja hälytyslaitteet sekä muut onnettomuuden vaaraa ilmaisevat laitteet, poistumisreittien opasteet ja turvamerkinnot sekä väestönsuojien varusteet ja laitteet ovat toimintakunnossa sekä huollettu ja tarkastettu asianmukaisesti (PeL 22 §). Kohteeseen, jossa harjoitettu toiminta tai olosuhteet aiheuttavat palo- tai henkilöturvallisuudelle tai ympäristölle tavanomaista suuremman vaaran, voi alueen pelastusviranomainen erityisestä syystä määrätä hankittavaksi tarkoituksenmukaista sammutuskalustoa ja muita pelastustyötä helpottavia laitteita sekä ryhtymään sanotussa kohteessa muihinkin välttämättömiin toimenpiteisiin onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä ihmisten ja omaisuuden turvaamiseksi onnettomuuden varalta (PeL 30 §). Jos palotarkastuksessa tai muutoin havaittu puutteellisuus tai virheellinen menettely aiheuttaa välittömän onnettomuusvaaran, on pelastusviranomaisella oikeus tarvittaessa heti keskeyttää toiminta ja määrätä onnettomuuden ehkäisemiseksi välttämättömistä toimenpiteistä. Määräystä on heti noudatettava (PeL 38 §). Toisin sanoen, jos rakennusta käytetään käyttötarkoituksensa vastaisesti, on pelastusviranomaisella oikeus kieltää toiminta. Jotta tähän ei tarvitse tulla, voidaan yhteistyössä katsoa edellytykset, että tilapäinen majoittuminen on mahdollista. Tämä ei poista toiminnanharjoittajan vastuuta. Seuraavassa on ohjeita, joita noudattamalla tilapäistä majoittumista voidaan pelastuslaitoksen mielestä pitää riittävän turvallisena.

Annettavat ohjeet:

Palonilmaisuus:

Tilan jokainen huone, jossa majoitutaan, on varustettu toimivalla palovaroittimella (1/60 m2), varoittimet tulee testata aina ennen majoittumista (PeL 29 §). Uloskäytävällä majoitushuoneen välittömässä läheisyydessä tulee olla palovaroitin Käytävillä palovaroittimien välinen etäisyys saa olla enintään 12 m. Jos rakennuksessa on paloilmoinjärjestelmä, niin on selvítettävä onko tilassa savu- vai lämpöilmaisimet (lämpöilmaisim ei riitä).

Pelastussuunnitelma:

Kohteen pelastussuunnitelmassa on huomioitava tilapäinen majoittuminen ja sen aiheuttamat riskit. Pelastussuunnitelmassa on oltava myös ohjeet siitä, miten tilapäismajoitus voidaan järjestää kohteessa. Mikäli majoittuminen liittyy johonkin yleisötapahintaan, on tapahtuman pelastussuunnitelmassa majoittuminen otettava huomioon.

Tilojen käyttö:

Luokkahuoneissa ja niihin verrattavissa olevissa tiloissa on oltava yhtä henkilöä kohden 3 m² tilaa (1 hlö/3 m²). Juhla- ja liikuntasaleissa on tilaa varattava vähintään 6 - 10 m² yhtä majoittujaa kohden (1 hlö/6 -10 m²). Majoitustiloiksi soveltuvat luokkahuoneet tai liikunta- ja juhlasalit. Majoitustiloiksi eivät sovellu esimerkiksi fyysiikan tai kemian laboratoriotilat eivätkä käsityöluokat tai koulutuskeittiöt.

Valvonta:

Yöaikaan valvojia on oltava vähintään kaksi, joista toisen valvojista on kierrettävä majoitustiloissa. Päivystyksen tulee olla sisääntuloaulassa. Valvojat pitävät päiväkirjaa tapahtumista. Alle 30 majoittujan tilanteissa riittää yksi valvoja. Valvojien on valvottava majoituksen aikana, että turvallisuusvaatimuksia noudatetaan. Vähintään toisen valvojista on oltava kohteen henkilökuntaan kuuluva, tai muutoin kohteen hyvin tunteva henkilö. Valvojat on perehdytettävä kohteen sekä tilaisuuden pelastussuunnitelmiin ja heillä on oltava riittävä osaaminen alkusammutuksesta ja ensiavusta. Valvojilla on oltava tiedot majoittuneiden lukumäärästä sekä lista majoittujista ja heidän yhteystietonsa.

Rajoituksia ja ohjeita:

Tilojen oviin on merkittävä suurin sallittu majoittuneiden henkilömäärä, määrää ei saa ylittää. Majoitushuoneiden ovissa on oltava kartta kerroksen uloskäytävistä ja alkusammutuskaluston sijainnista sekä toimintaohjeet palo-, onnettomuus- ja sairauskohtaustilanteisiin (liite). Ohjeisiin on liitettävä myös valvojien yhteystiedot ja kohteen tarkka osoite. Majoitustilat on tarkoitettu ainoastaan majoittumista varten. Majoitustiloissa ei saa tupakoida, polttaa kynttilöitä, valmistaa ruokaa tai keittää mitään (vettä, kahvia).

Poistumistiet ja turvallisuusvälineet:

Uloskäytävät on oltava vapaat, pulpetit, tuolit yms. eivät saa tukkia uloskäytäviä. Uloskäytävän leveyden on oltava vähintään 1200 mm. Pulpetit tulee sijoittaa luokkahuoneissa ikkunattomille seinille. Kalusteiden sijoittelussa luokkahuoneissa tulee varmistaa, etteivät luokan hyllyt ja kaapit voi kaatua majoittujien päälle. Osastoivat ovet (palo-ovet ja savun leviämistä estävät ovet) on pidettävä kiinni. Kohteessa on oltava pelastusviranomaisen määräämä määrä alkusammutuskalustoa. Päivystyspisteessä on oltava yksi ylimääräinen sammutin sekä ensiapuvälineet. Uloskäytävät ja alkusammutuskalusto on oltava merkittynä jälkivalaisevilla opasteilla. Majoitustiloista on oltava kaksi toisistaan riippumatonta uloskäytävää, poistuminen ei voi tapahtua kahdesta eri ovesta yhteen samaan tilaan. Jokaisessa majoitustilassa on oltava yksi helposti avattavissa oleva ikkuna varatiekäytössä ja sen on oltava pelastuslaitoksen saavutettavissa.

Ympäristö:

Pelastusyksiköillä on oltava vapaa pääsy riittävän lähelle rakennusta. Pelastustiet merkitään ja valvotaan, ettei pelastusteille pysäköidä autoja. Rakennusten vieressä ei saa säilyttää ylimääräistä palokuormaa, kuten vaihtolavoja tai roskalaatikoita yms. Uloskäytäviä ei saa tukkia ulkoapäin.

Ilmoittaminen ja tarkastus:

Pelastuslaitokselle on aina ilmoitettava kohteista, joissa majoitutaan. Ilmoitus on tehtävä vähintään kahta viikkoa aiemmin! Yhteyshenkilöiden yhteystiedot on liitettävä ilmoitukseen. Majoitus voidaan järjestää vain niissä kohteissa, joissa pelastusviranomainen on sen hyväksynyt. Ennen ilmoituksen tekemistä, on toiminnanharjoittajan syytä käydä läpi liitteenä olevan tarkistuslistan mukaiset asiat.

Ilmoitukset ottaa vastaan päivystävä palotarkastaja, puhelin (09) 8162 6815 (arkisin kello 9.00 – 11.30), faksi (09) 8162 6861 tai sähköpostitse pelastuslaitos@espoo.fi. Päivystävä palotarkastaja huolehtii siitä, että asianomaisen toimialueen henkilöstö saa tarvittavat tiedot.

Tilapäismajoituksen tarkistuslista	OK	Korjattava
Kaikki listassa olevat asiat on oltava kunnossa ennen majoituksen alkamista!		
Aiotusta majoituksesta on tehty kirjallinen ilmoitus pelastuslaitokselle.		
Pelastusviranomainen on todennut tilan sopivaksi tilapäiseen majoituskäyttöön.		
Huoneissa on tilaa vähintään 3 m2/majoittuja tai juhla- ja liikuntasaleissa on tilaa vähintään 6 m2/majoittuja.		
Majoitustiloissa ei tupakoida, polteta kynttilöitä tai keitetä mitään.		
Yöksi on nimetty vähintään kaksi valvojaa TAI alle 30 majoittujaa, jolloin yksi valvoja riittää.		
Valvojien päivystyspiste on sisääntuloaulassa. Varustuksena yksi sammutin ja ensiapuvälineet.		
Valvojat ovat perehtyneet pelastussuunnitelmaan.		
Majoittujien tarkka lukumäärä selvitetään, myös nimet ja yhteystiedot.		
Huoneiden oviin on merkitty suurin majoittujamäärä. Suurin sallittu majoittujamäärä ei ylity.		
Majoituskerroksissa näkyvällä paikalla on kartta kerroksen uloskäytävistä ja toimintaohjeet.		
Rakennuksessa on paloilmoitinjärjestelmä ja majoitustilassa savuilmaisimet TAI majoitustiloissa ja uloskäytävillä on palovaroittimet.		
Palovaroittimen valvonta-alue on enintään 60 m2.		
Käytävillä palovaroittimien etäisyydet korkeintaan 12 m.		
Alkusammuttimia on pelastusviranomaisen määräämä määrä.		
Uloskäytävät ovat vapaat, uloskäytävän leveys vähintään 1200 mm.		
Uloskäytävät ja alkusammutuskalusto on merkitty jälkiheijastavilla opasteilla.		
Tiloissa on vähintään kaksi toisistaan riippumatonta uloskäytävää.		
Ikkunasta poistuminen on mahdollista ja pelastusyksikön esteetön pääsy lähelle rakennusta on varmistettu.		
Pelastustiet on merkitty ja luvaton pysäköintiä valvotaan.		
Rakennusten vieressä ei ole ylimääräistä palokuormaa.		
Uloskäytäviä ei saa tukittua ulkoapäin.		


Kohteen nimi ja osoite:	
Majoittumisen ajankohta:	
Kiinteistön vastuuhenkilö:	Majoittujien vastuuhenkilö:
Päiväys ja allekirjoitus:	Päiväys ja allekirjoitus:

GRANSKNINGSLISTA FÖR TILLFÄLLIG INKVARTERING	OK	Åtgärdas
Alla punkter bör vara i skick innan inkvartering kan påbörjas!		
En skriftlig anmälan om inkvarteringen har gjorts till räddningsverket.		
Räddningsmyndigheten har konstaterat att utrymmet lämpar sig för tillfällig inkvartering.		
I rummen minst 3 m2/övernattare eller i fest- och gymnastiksalar minst 6m2/övernattare.		
I inkvarteringsutrymmen är det förbjudet att röka, bränna ljus eller koka något.		
Till natten har två övervakare utnämnts ELLER en övervakare, då mindre än 30 övernattare.		
Övervakarnas jourplats vid ingången. Utrustade med en handbrandsläckare och förstahjälpsutrustning.		
Övervakarna har satt in sig i räddningsplanen.		
Övernattarnas noggranna antal klagörs, även namn och kontaktuppgifter.		
Rummens dörrar är märkta med största tillåtna antal övernattare. Antalet får inte överskridas.		
I inkvarteringsvåningarna finns en karta över våningens utgångar samt verksamhetsanvisningar på en synlig plats.		
Byggnaden har automatisk brandalarmanläggning med rökdetektorer i inkvarteringsrummen ELLER inkvarteringsutrymmen och utgångarna har brandvarnare.		
Brandvarnarens övervakningsområde är högst 60 m2.		
I utgångarna är brandvarnarnas avstånd från varandra högst 12 m.		
Primärsläckningsutrustningens mängd är bestämd av räddningsmyndigheten.		
Utgångarna är fria, utgångarnas bredd är minst 1200 mm.		
Utgångarna och primärsläckningsutrustningen är märkt med självlysande skyltar.		
Utrymmen består av två av varandra oberoende utgångar.		
Det är möjligt att utrymma via ett fönster och räddningsenheten kan komma obehindrat till fastighetens närhet.		
Räddningsvägarna är märkta och olovlig parkering övervakas.		
Ingen överlopps brandbelastning finns nära fastigheten.		
Man kan inte spärra utgångarna utifrån.		


Objektets namn och adress:	
Tidpunkt för inkvartering:	
Fastighetens ansvarsperson:	Inkvarterarens ansvarsperson:
Datum och underskrift:	Datum och underskrift:

15. Koulun pohjapiirros ja pelastusreitit:


MÄNTYMÄEN KOULU – pelastussuunnitelma
Ylätaso

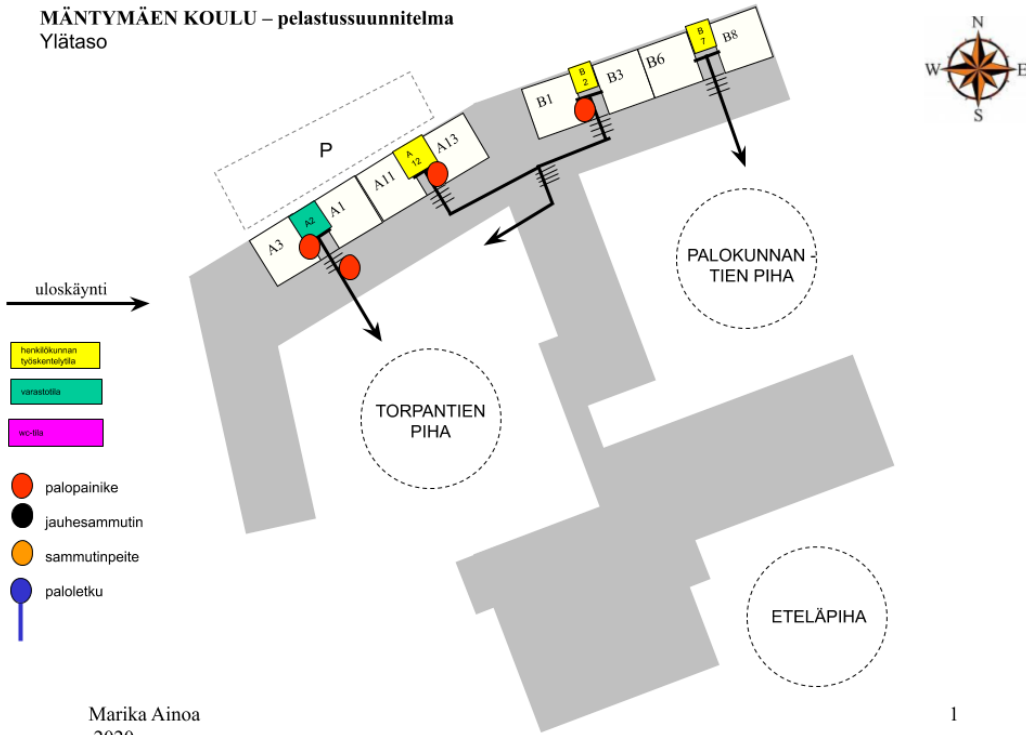

MÄNTYMÄEN KOULU – pelastussuunnitelma
Keskitaso

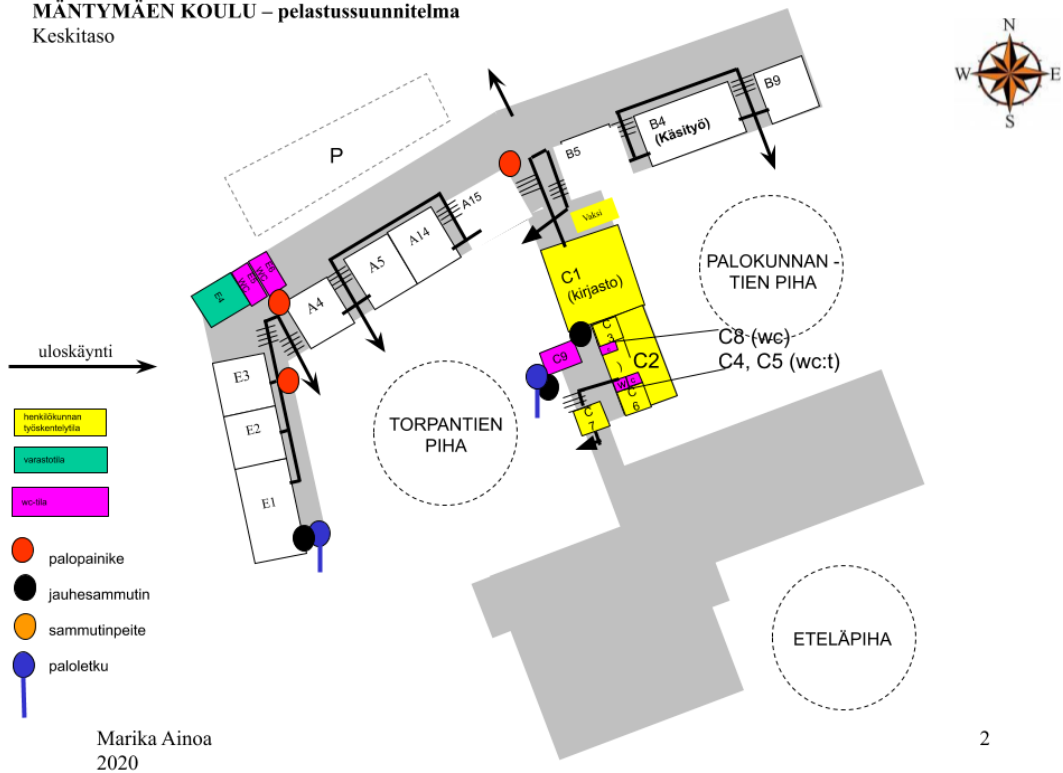

MÄNTYMÄEN KOULU – pelastussuunnitelma
Alataso

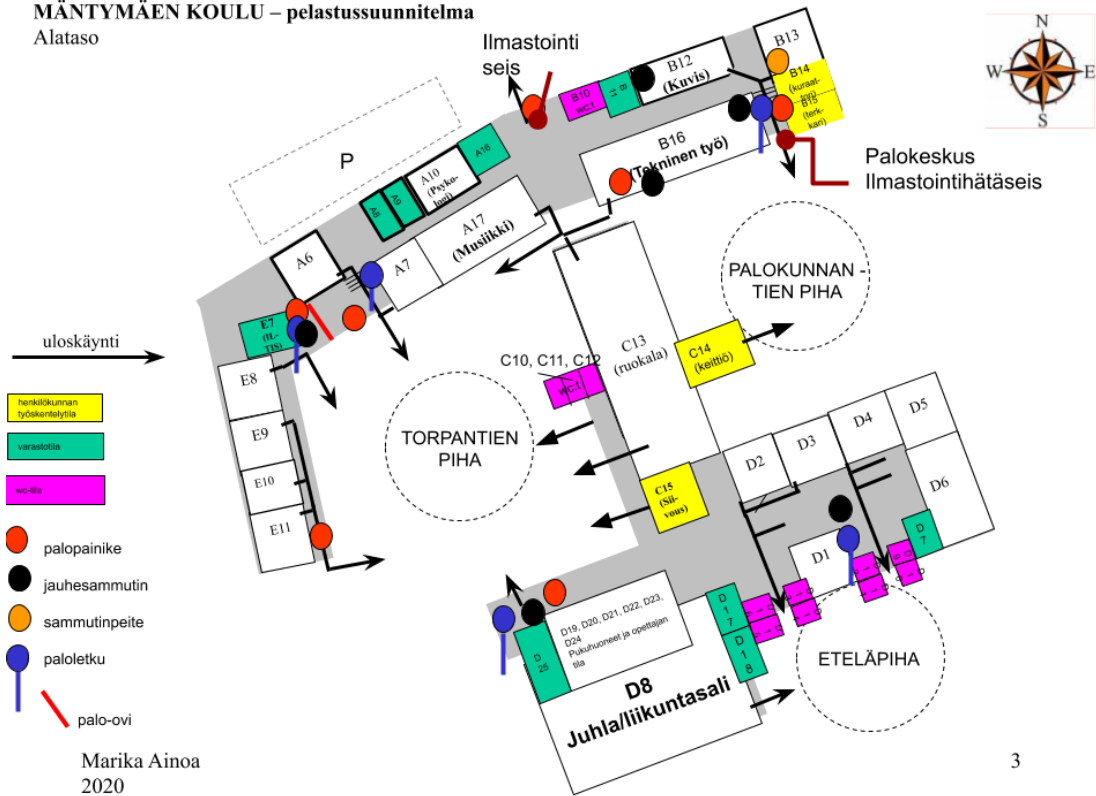

MÄNTYMÄEN KOULU pelastussuunnitelma
Kellaritaso

